


コントローラー内の配線(コネクター接続)

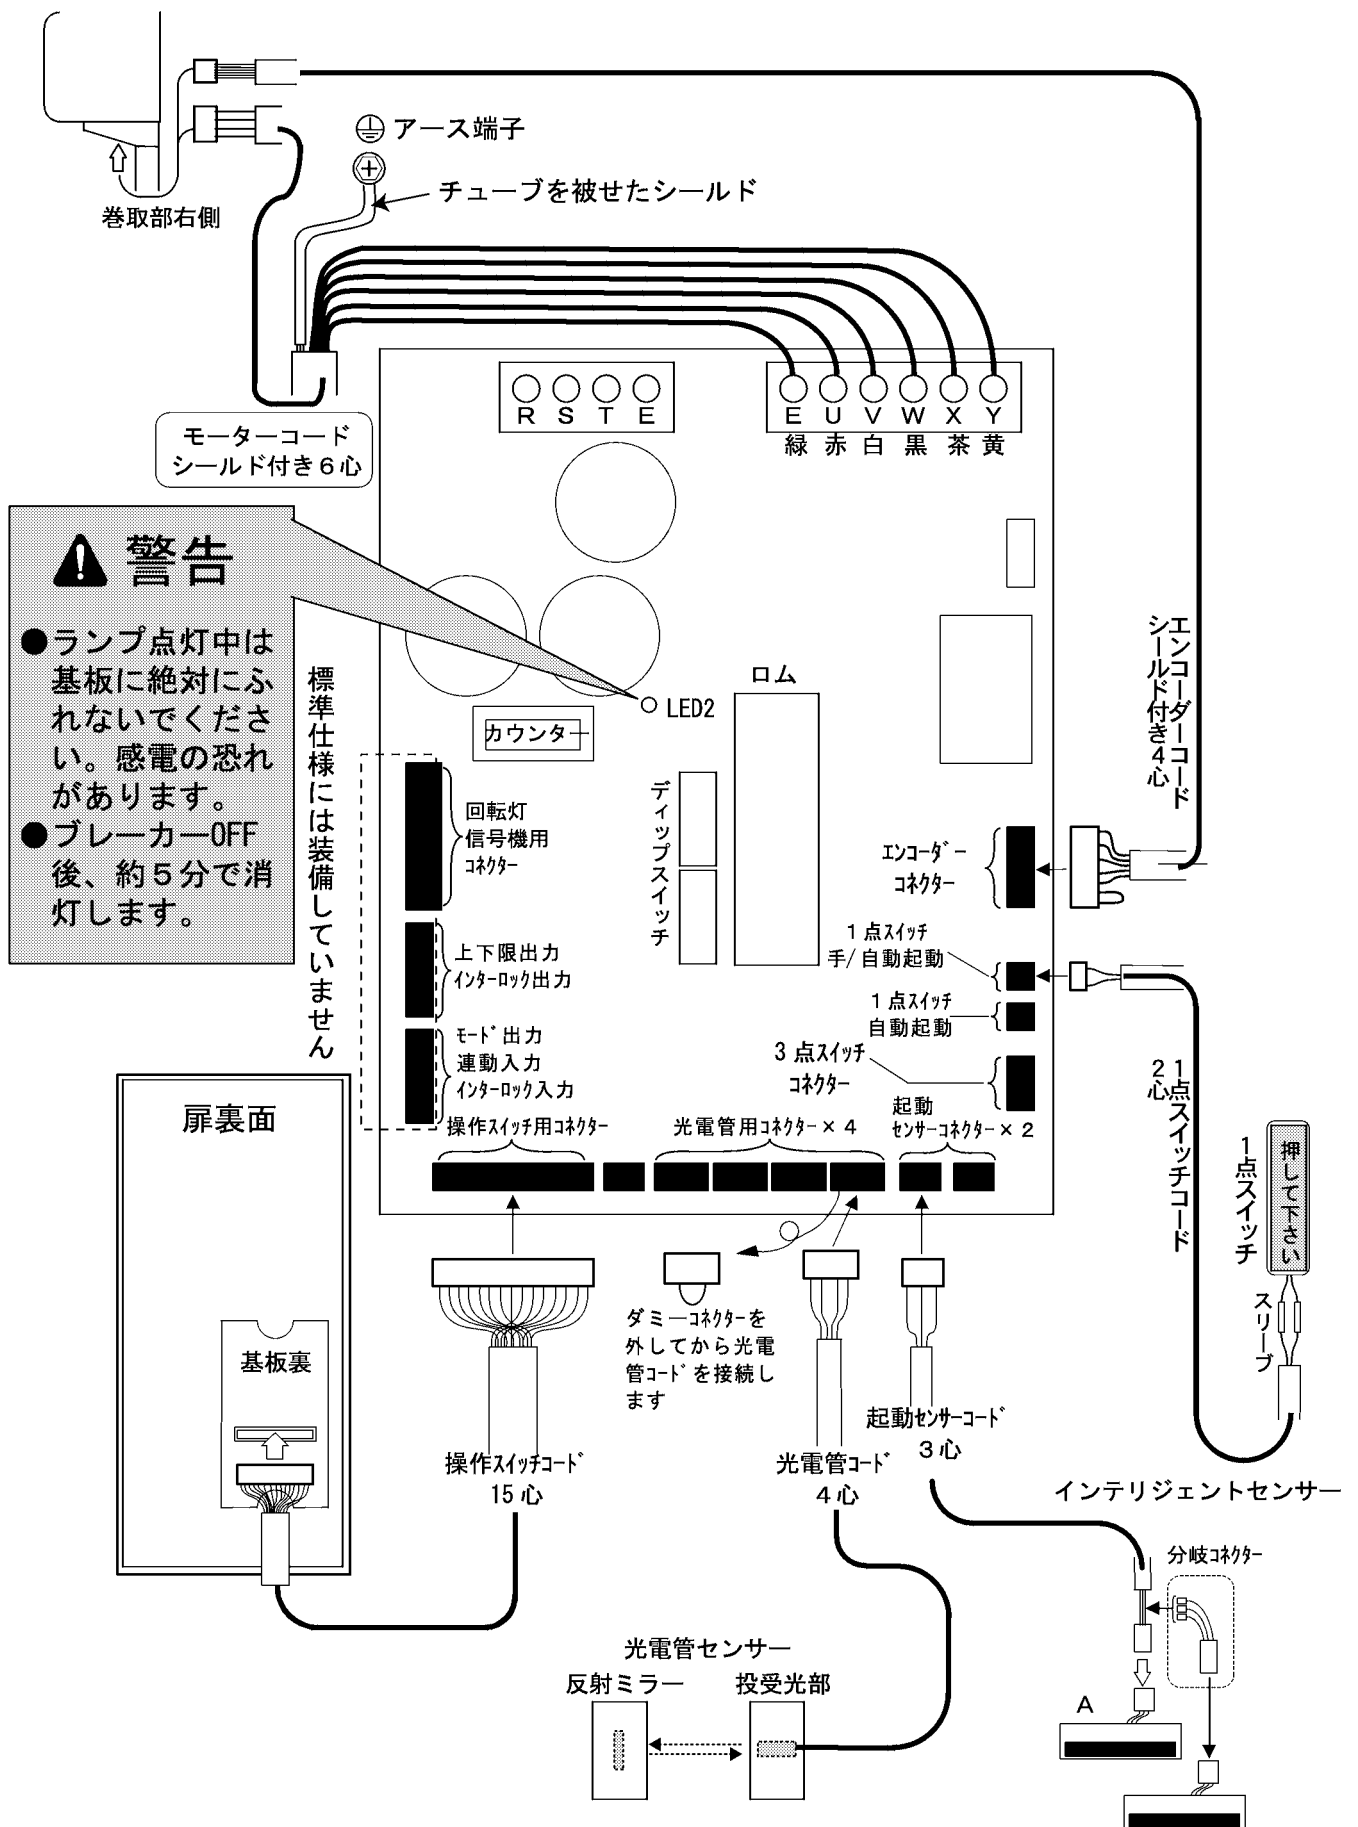


コントローラ内の配線（端子台基板に接続）

注意 端子台基板は別売品です。必要な場合にはご注文ください。

光電管センサーを2個～4個取付ける場合の接続

光電管2個目は光電管端子②へ接続、光電管3個目は光電管端子③へ接続、
光電管4個目は光電管端子④へ接続してください。

各光電管端子への接続は光電管端子①のリード線の色を参考に接続してください。

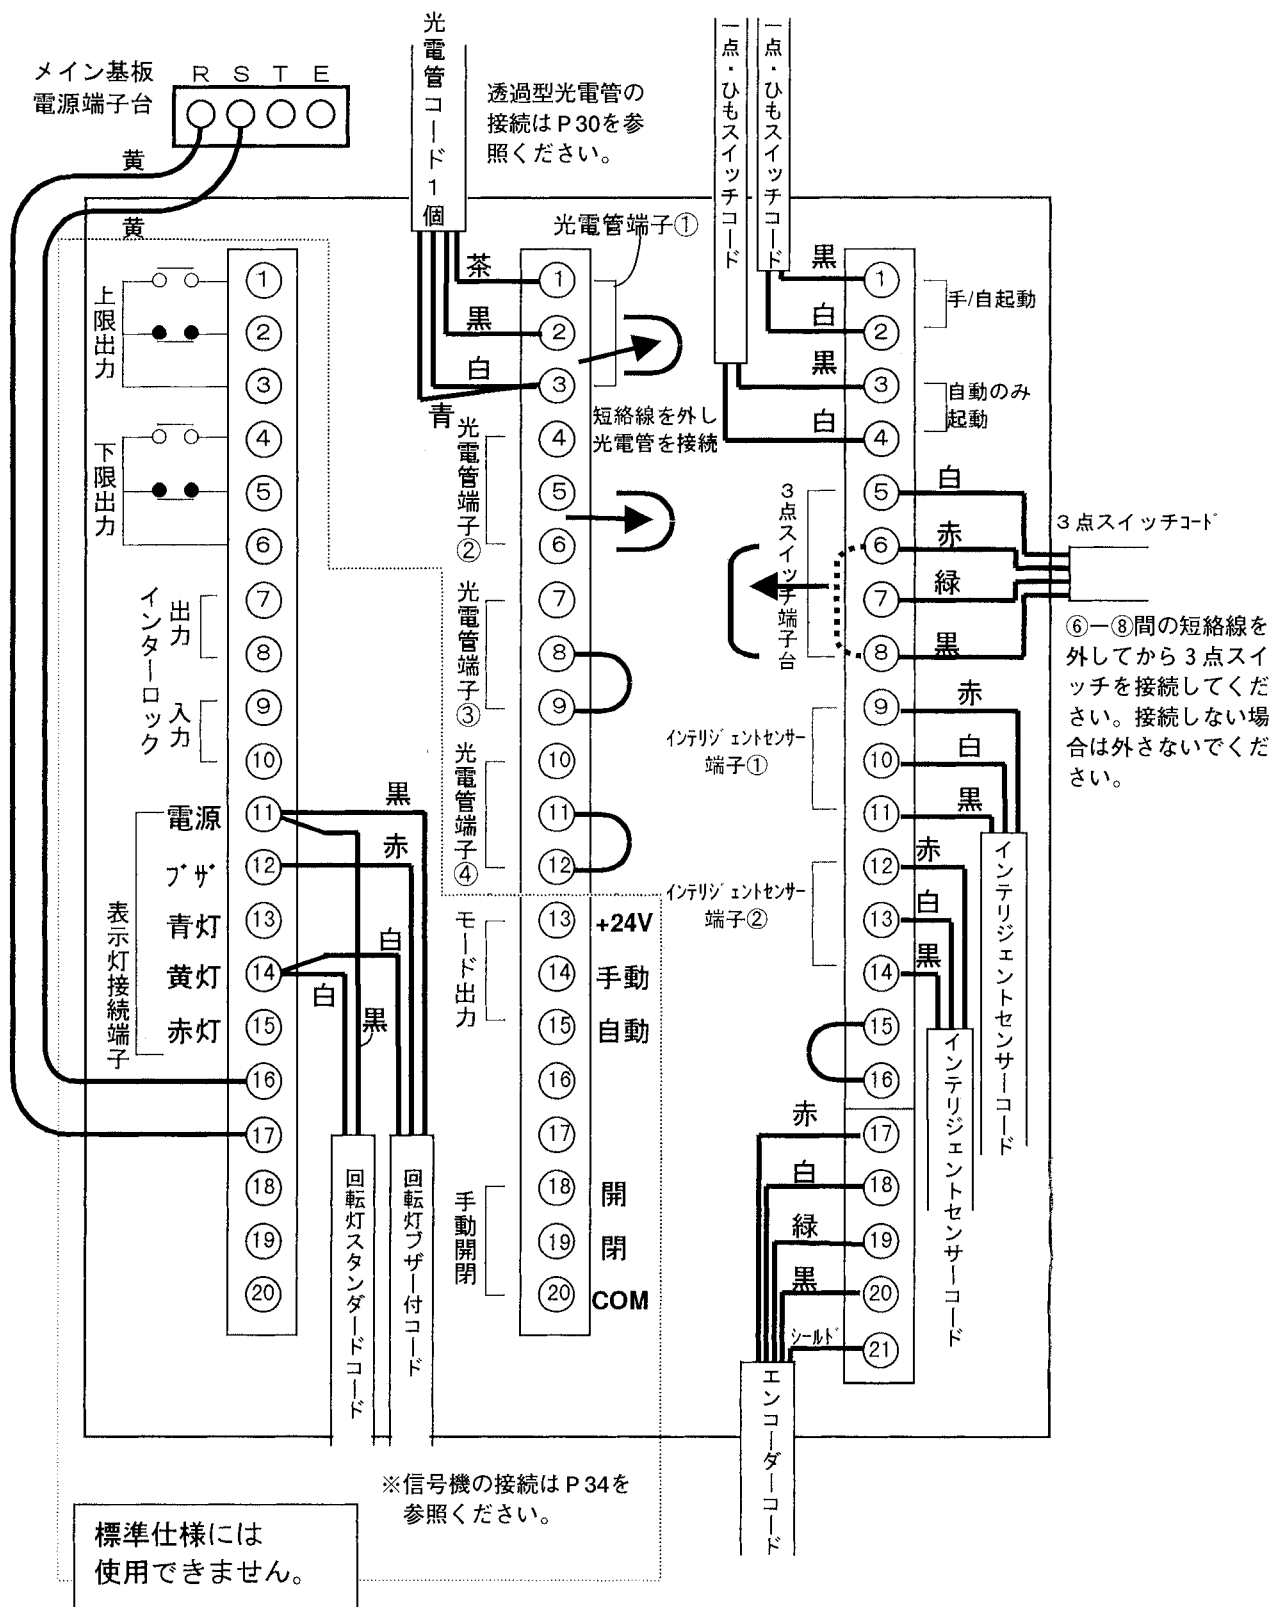

端子台基板 入出力構成

